

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 66/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«Средняя общеобразовательная школа № 71»

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Оренбурга

по пожарному надзору № 66

от « 01 » февраля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин.

« 15 » февраля 2021 г. по \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин. « 17 » февраля 2021 г.

проведена проверка

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Павлов Владимир Александрович

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71»

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с присутствовали заместитель директора по АХР, Биктемирова Наталья Викторовна, директор МОАУ «СОШ № 71» Бодина Татьяна Михайловна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	ширина дверей эвакуационных выходов из фойе первого этажа на улицу в свету выполнено менее 1,2 м	ст. ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	20.01.2022	
2	не обеспечена исправность приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах дверей лестничных клеток (данное нарушение допущено по всему зданию)	п. 16 ППР в РФ	20.01.2022	
3	в подсобном помещении (зал дзюдо) и кабинет № 16 дымовой пожарный	п. 54 ППР в РФ	20.01.2022	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	извещатель эксплуатируется без оптической системы предусмотренной заводом изготовителем			
4	помещение тренерской (большой спорт. зал) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	ст. 4, 6, 84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, прил. А п. А4 табл. А1 п. 9 СП 5.13130.2009	20.01.2022	
5	не обеспечено наличие на дверях помещения кладовой, расположенной за сценой актового зала, обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 12 ППР в РФ;	20.01.2022	
6	на путях эвакуации в пределах марша лестницы ступени с различной шириной проступи (скол ступени лестницы ведущей из помещения столовой непосредственно наружу)	ст. ст. 4, 6, 52, 53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, ст. 30 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ, п. 4.3.6 СП 1.12120.2020, п. 6.28* СНИП 21-01-97*	20.01.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлага-

ется на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области  
Павлов В.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

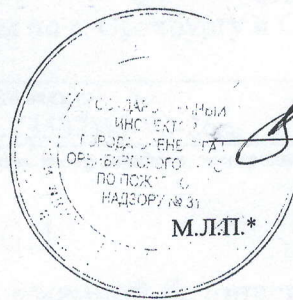

  
(подпись)

«17» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МОАУ «СОШ № 71» Бодина Т.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«17» февраля 2021 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-999